



Détail trou oblong
Éch.: 1:1

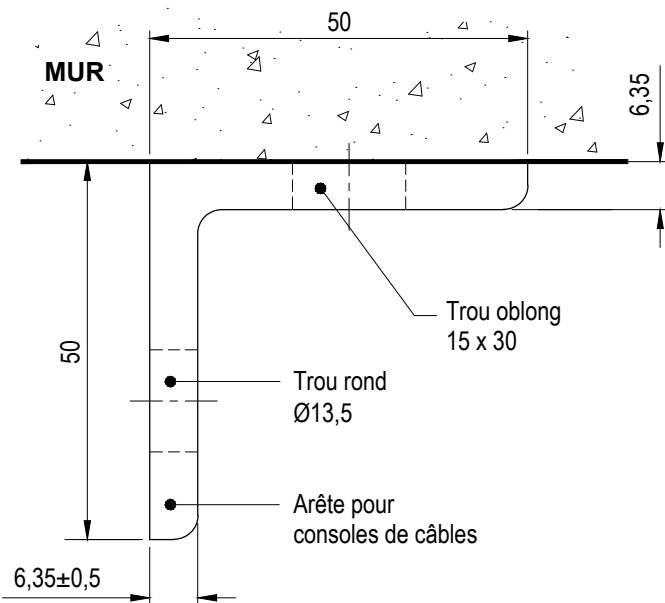

Vue en plan
Éch.: 1:1

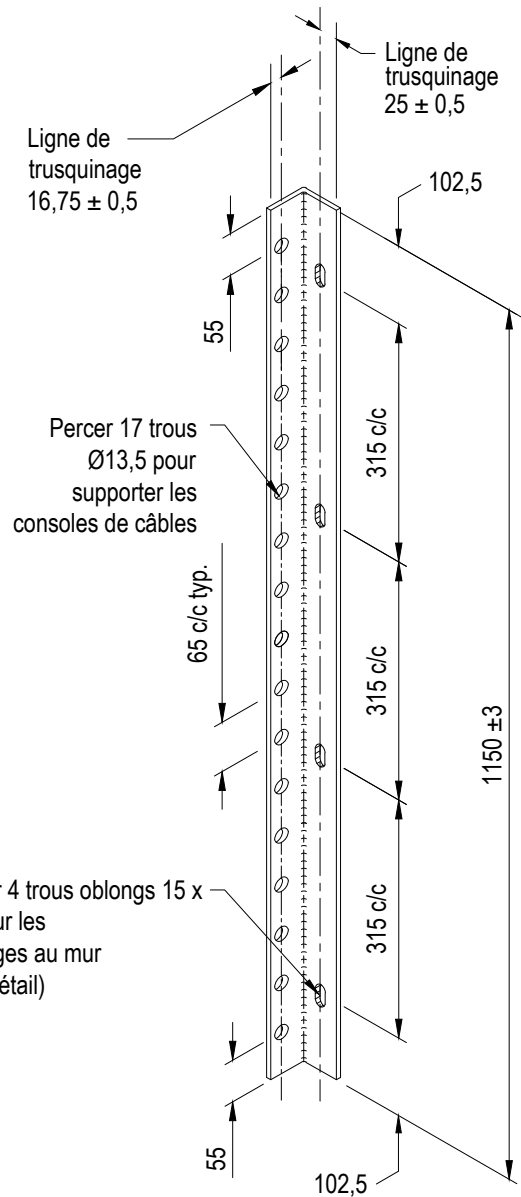

Vue isométrique
Éch.: 1:10

Percer 17 trous
Ø13,5 pour
supporter les
consoles de câbles

Percer 4 trous oblongs 15 x
30 pour les
ancrages au mur
(voir détail)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Matériau : composite renforcé de fibre de verre conforme à la spécification technique Hydro-Québec STERD-S2/001
- Profilé 50 x 50 x 6,35
- Tolérance de ± 1 sur les cotes, sauf avis contraire - Respecter les diamètres exacts des trous qui devront être percés et non poinçonnés

REQUIS POUR:
CTR 2,2 et CRT 4,0



Élaboration :
Carole Bessette, ing.
Ingénieur :

CORNIÈRE 1150

N° :
103-2500-04

NORME

Carole Bessette, ing.
Permis OIQ #105141

MINICHAMBRES POUR POSTES

Volume :
B.31.21

Échelle :
Indiquées

OUVRAGES CIVILS DES POSTES

Date :
2020-03 Révision :
00

Page :
1 de 1