



Code SAP

1110671

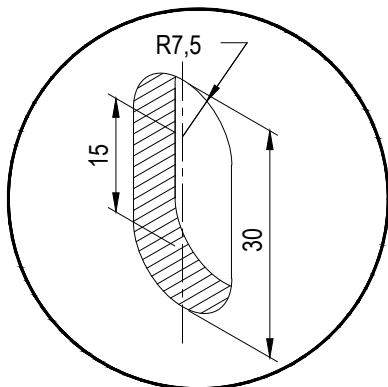

Détail trou oblong

Éch.: 1:1

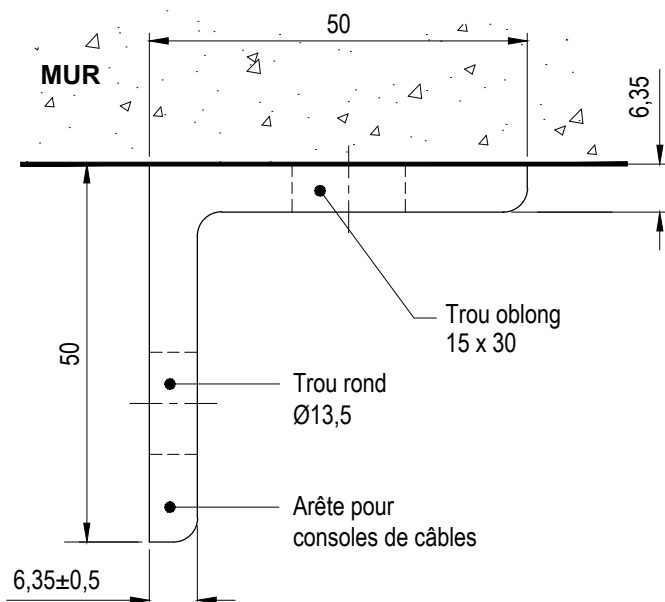


Vue en plan

Éch.: 1:1

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Matériau : composite renforcé de fibre de verre conforme à la spécification technique Hydro-Québec STERD-S2/001
- Profilé 50 x 50 x 6,35 mm
- Tolérance de ± 1 mm sur les cotes, sauf avis contraire
- Respecter les diamètres exacts des trous qui devront être percés et non poinçonnés

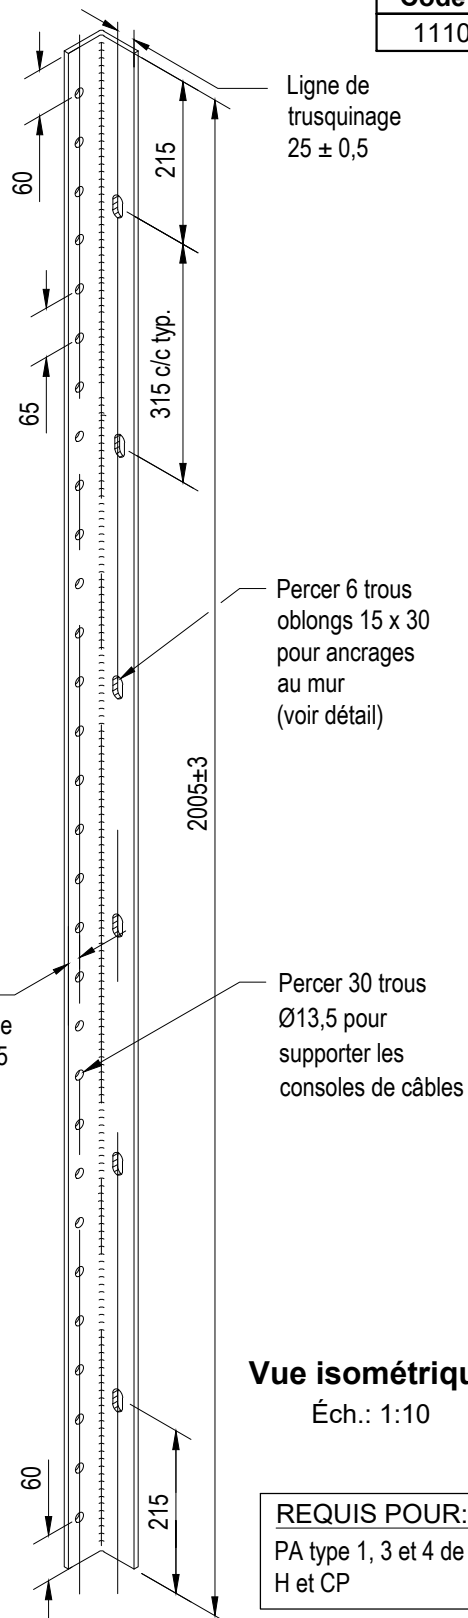

Vue isométrique

Éch.: 1:10

REQUIS POUR:

PA type 1, 3 et 4 de 2,3 m H et CP

Hydro Québec
Distribution

NORME

Échelle :
IndiquéesÉlaboration :
Carole Bessette, ing.

Ingénieur

C. Bessette, ing.
2021-07-12

Carole Bessette, ing.
Permis OIQ #105141

CORNIÈRE 2005

PARTICULARITÉS CIVILES

ENCADREMENTS GÉNÉRAUX

N° :

100-1505-04

Volume :

B.31.21

Révision :

01

Entrée en vigueur :

2021-07

Page :

1 de 1