



Code SAP

4202341

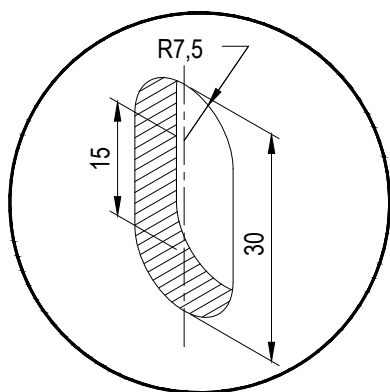

Détail trou oblong

Éch.: 1:1

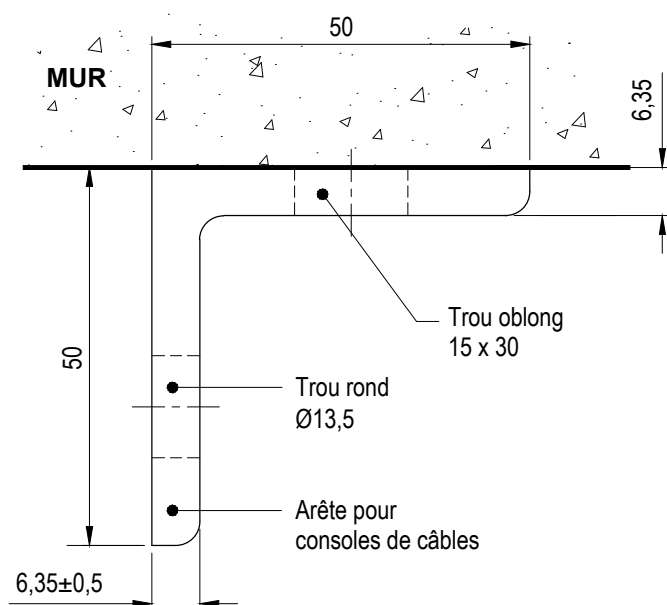


Vue en plan

Éch.: 1:1

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

- Matériau : composite renforcé de fibre de verre conforme à la spécification technique Hydro-Québec STERD-S2/001
- Profilé 50 x 50 x 6,35
- Tolérance de  $\pm 1$  sur les cotes, sauf avis contraire - Respecter les diamètres exacts des trous qui devront être percés et non poinçonnés

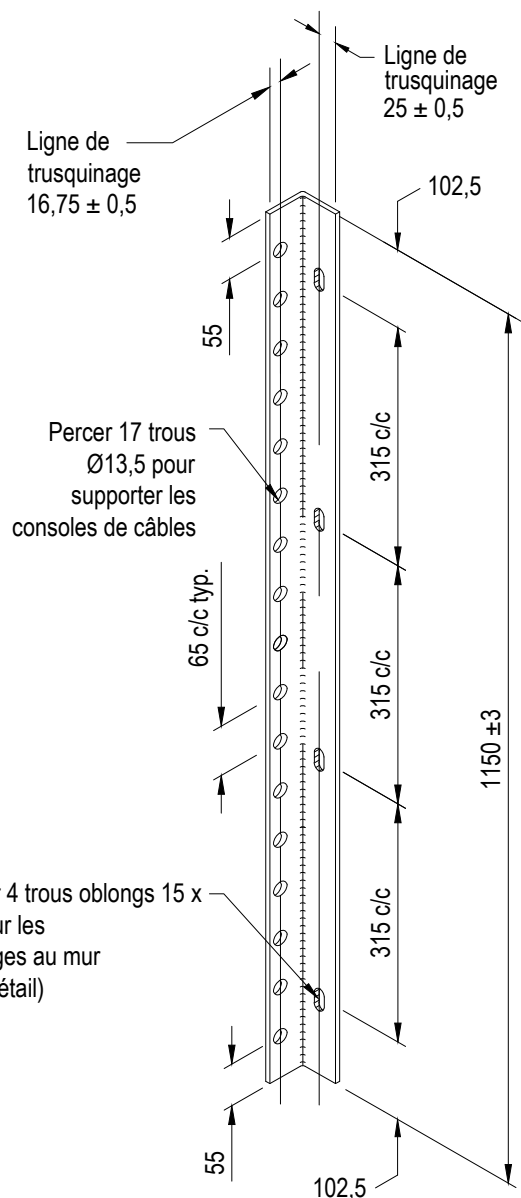

Vue isométrique

Éch.: 1:10

REQUIS POUR:

CTR 2,2 et CTR 4,0

Élaboration :  
Carole Bessette, ing.

Ingénieur

C. Bessette, ing.  
2021-07-13Carole Bessette, ing.  
Permis OIQ #105141

## CORNIÈRE 1150

N° :

103-2500-04

Volume :

B.31.21

Révision :

01

Entrée en vigueur :

2021-07

Page :

1 de 1

## NORME

Échelle :  
Indiquées

MINICHAMBRES POUR POSTES DE TRANSFORMATION

OUVRAGES CIVILS DES POSTES