

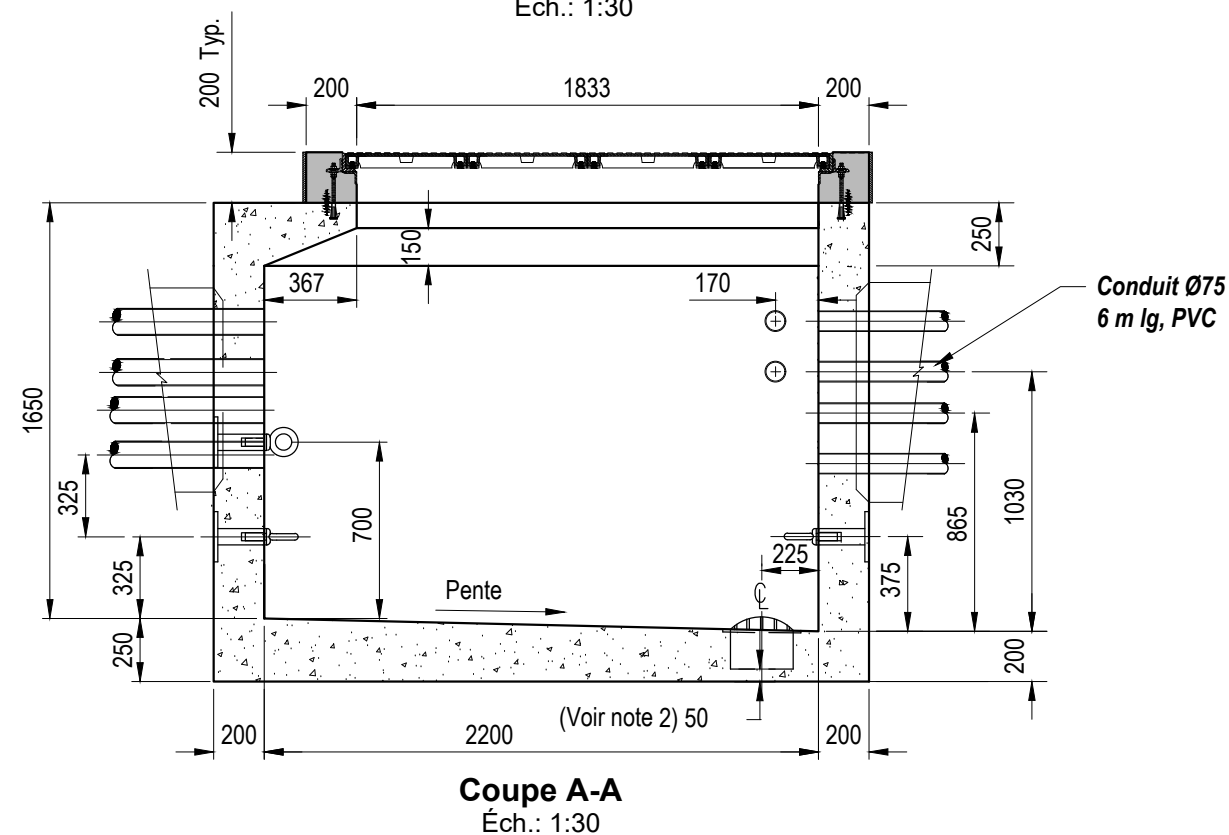
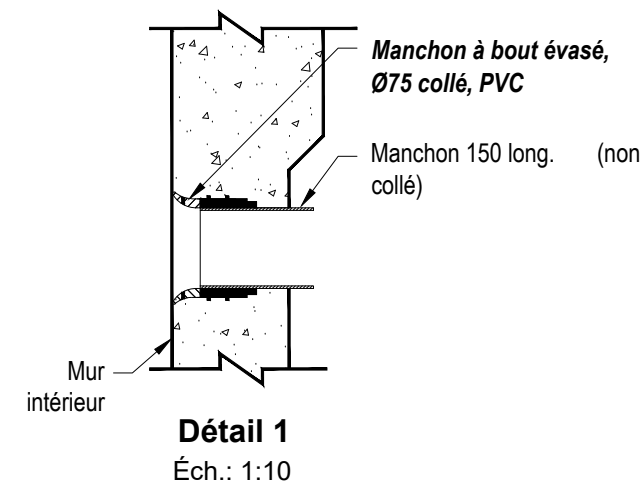


Étrier de tirage robuste mur 200, acier galv. et forgé

Plancher haut

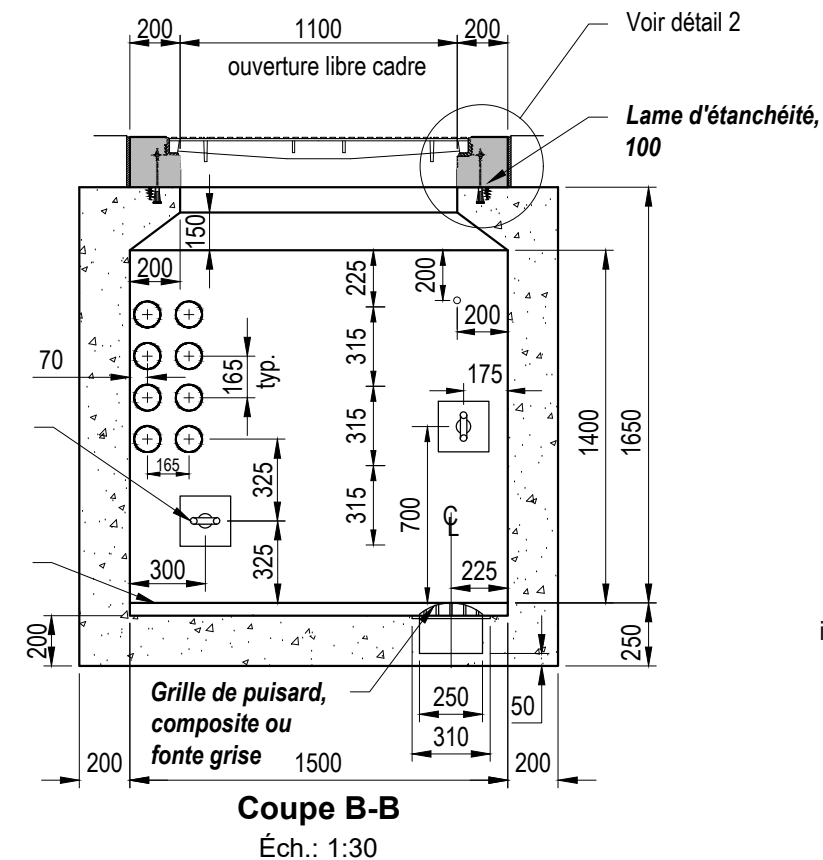


Barre droite Ø12,7 X 305 lg, acier galv.  
Couper la barre à la longueur requise

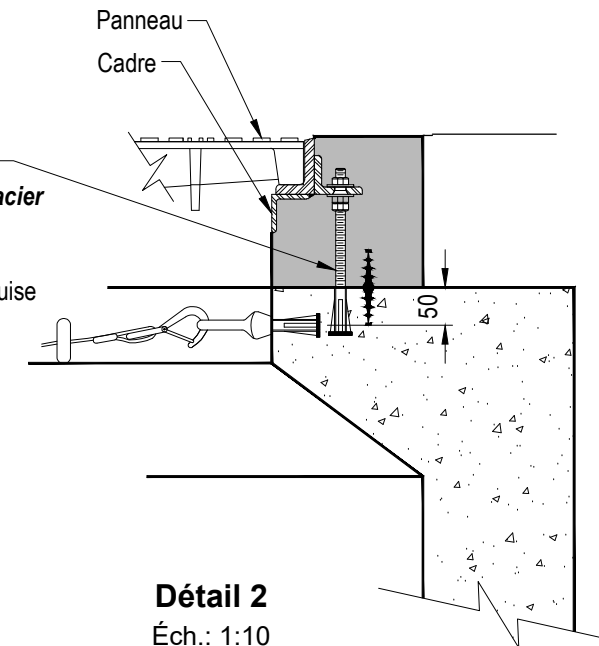

Notes :

- 1- Un bouchon étanche et résistant aux chocs doit être installé à l'arrière de chacun des manchons à bout évasé si aucun conduit n'est prévu dans la fenêtre. Dans l'éventualité où il n'y a pas de bouchon étanche de disponible, une section de conduit de 150 mm de longueur, compatible pour recevoir un bouchon conique, peut être utilisée (voir détail 2).
- 2- Possibilité de percer le puisard, selon le projet.
- 3- Des panneaux avec époxyde de couleur trottoir sont disponibles.

 <b>NORME</b>	Élaboration : Carole Bessette, ing.	<b>COFFRAGE</b> <b>CTR 2,2</b>	N° : <b>103-2201-01</b>	
	Ingénieur <i>C. Bessette, ing.</i> <small>2022-01-20</small>		Volume : <b>B.41.21</b>	
Echelle : Indiquées	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141		MINICHAMBRES POUR POSTES DE TRANSFORMATION	Révision : <b>01</b>
		OUVRAGES CIVILS DES POSTES	Page : <b>1 de 1</b>	